


h – глубина входной трубы от уровня земли

h = _____ мм (стандартная высота 500мм)

Заметки: _____

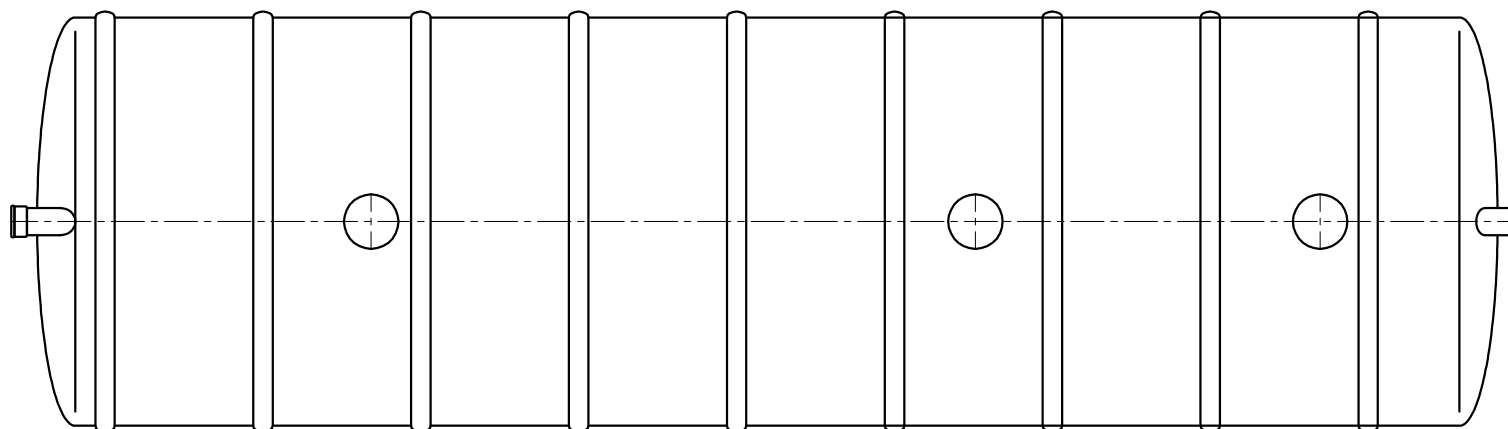

A	Отсек 1	л	6000
B	Отсек 2	л	3600
C	Отсек 3	л	2400
h	Высота обслуживающего колодца	мм	500
D	Диаметр	мм	1650
L	Длина	мм	5800

1	Люк	3шт.	Чугунный люк		<input type="checkbox"/>
			Пластиковая крышка		<input type="checkbox"/>
2	Обслуживающая труба	3шт.	ПВХ	Dn 200	<input type="checkbox"/>
				Dn 315	<input type="checkbox"/>
				Dn 600	<input type="checkbox"/>
3	Входная труба	1шт.	ПВХ	Dn 160	<input type="checkbox"/>
				Dn 200	<input type="checkbox"/>
				Dn 315	<input type="checkbox"/>
4	Выходная труба	1шт.	ПВХ	Dn 160	<input type="checkbox"/>
				Dn 200	<input type="checkbox"/>
				Dn 315	<input type="checkbox"/>

Название объекта

Септик 12м³

Пласт Групп+

ООО "Пласт Групп+" info@plastgrup.ru Тел. +(812) 4384116
 198188, г. Санкт-Петербург www.plastgrup.ru +(812) 4384117
 ул. Зайцева, дом41, офис 328 www.septikspb.ru Факс. +(812) 4384119

ООО "Пласт Групп+" оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке. В связи с постоянным развитием технологий, используемых в нашей компании, возможны изменения конструкции и комплектующих продукции.