


h – глубина входной трубы от уровня земли

$h =$ _____ мм (стандартная высота 500мм)

Заметки: _____

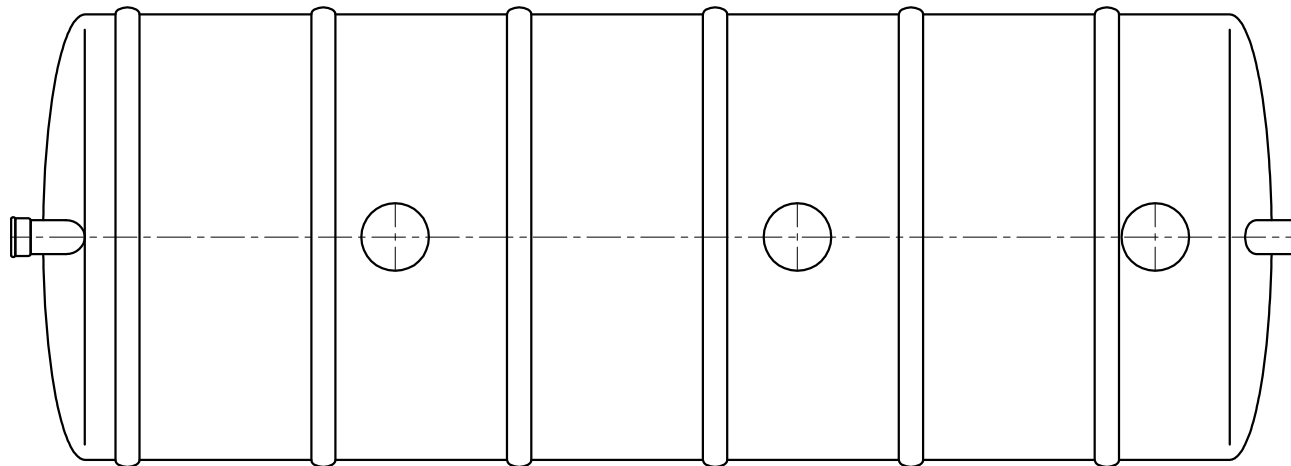

A	Отсек 1	л	3000
B	Отсек 2	л	1800
C	Отсек 3	л	1200
h	Высота обслуживающего колодца	мм	500
D	Диаметр	a	1450
		б	1650
L	Длина	a	4000
		б	3200
1	Люк	3шт.	Чугунный люк <input type="checkbox"/>
			Пластиковая крышка <input type="checkbox"/>
2	Обслуживающая труба	3шт.	ПВХ
			Dn 200 <input type="checkbox"/>
			Dn 315 <input type="checkbox"/>
3	Входная труба	1шт.	ПВХ
			Dn 110 <input type="checkbox"/>
			Dn 160 <input type="checkbox"/>
4	Выходная труба	1шт.	ПВХ
			Dn 110 <input type="checkbox"/>
			Dn 160 <input type="checkbox"/>
			Dn 200 <input type="checkbox"/>

Название объекта

Септик 6м³

Пласт Групп+

ООО "Пласт Групп+" info@plastgrup.ru Тел. +7(812) 4384116
 198188, г. Санкт-Петербург www.plastgrup.ru +7(812) 4384117
 ул. Зайцева, дом41, офис 328 www.septikspb.ru Факс. +7(812) 4384119

ООО "Пласт Групп+" оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке. В связи с постоянным развитием технологий, используемых в нашей компании, возможны изменения конструкции и комплектующих продукции.